COOPERALIANÇA
Energia para o Desenvolvimento

ISO 9001 Gestão da Qualidade

# Padrão de Medição Monofásica Subterrânea sem Travessia (Balneários)

Revisão: 00

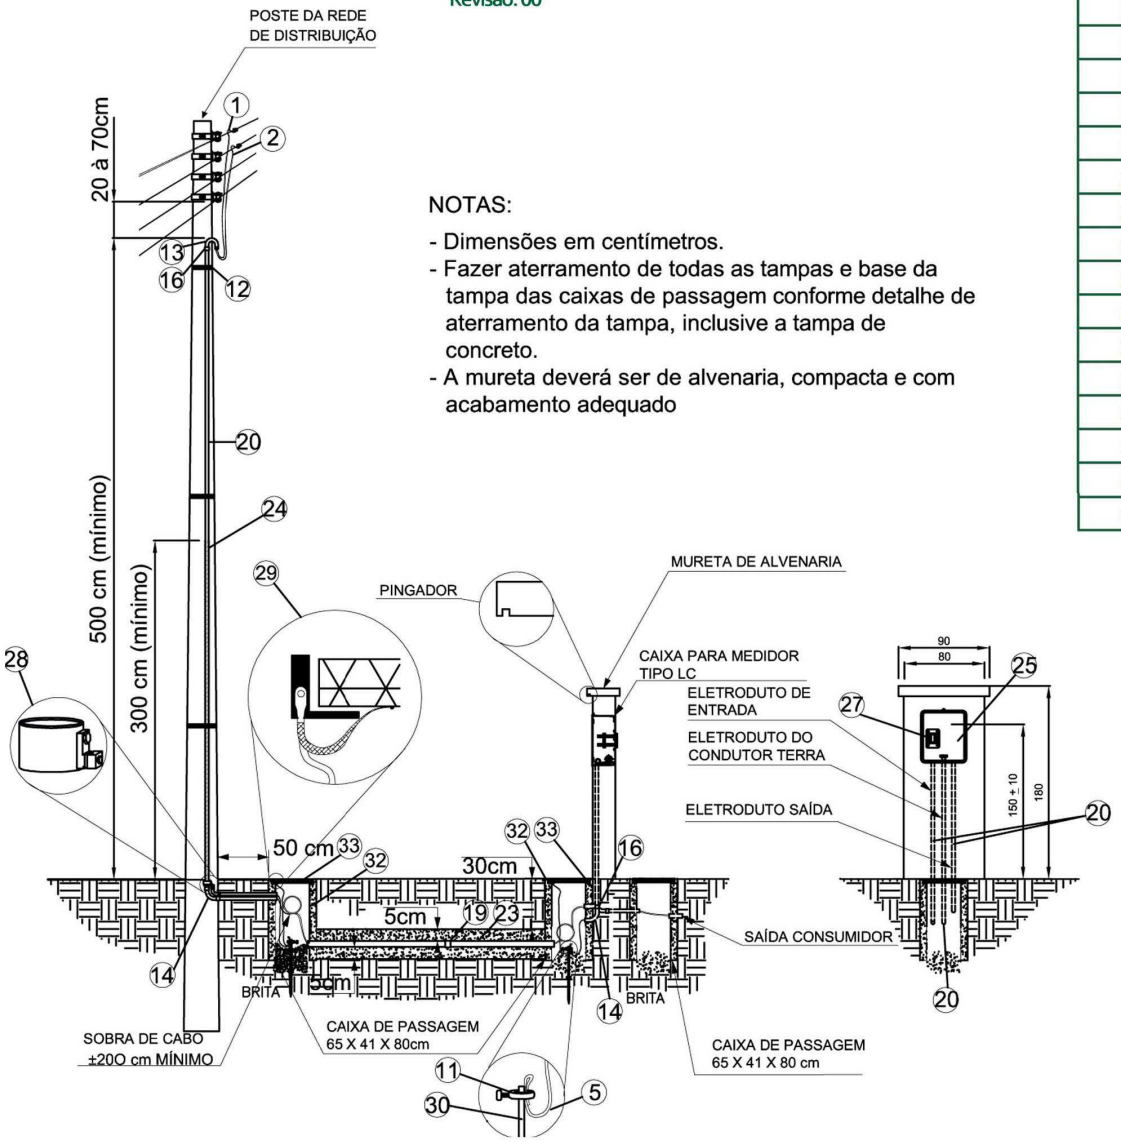


NOTAS:

- Dimensões em centímetros.
- Fazer aterramento de todas as tampas e base da tampa das caixas de passagem conforme detalhe de aterramento da tampa, inclusive a tampa de concreto.
- A mureta deverá ser de alvenaria, compacta e com acabamento adequado

| Ref. | Material |
|---|---|
| 1 | Cabo sintenax 1kV - 10 mm² - Azul |
| 2 | Cabo sintenax 1kV - 10 mm² - Preto |
| 5 | Cabo de cobre Nú 10 mm² |
| 11 | Conector para haste de aterramento |
| 12 | Fita de alumínio com presília |
| 13 | Curva de PVC 180° Ø 3/4" |
| 14 | Curva de PVC 90° Ø 3/4" |
| 16 | Luva de PVC Ø 3/4" |
| 19 | Luva de PVC Ø 2" |
| 20 | Eletroduto de PVC Ø 3/4" |
| 23 | Eletroduto de PVC Ø 2" |
| 24 | Tubo de ferro galvanizado a fogo 1" |
| 25 | Caixa para medidor monofásica de policarbonato |
| 27 | Disjuntor monopolar termomagnético 30/40A |
| 28 | Abraçadeira de inox para aterramento |
| 29 | Cordoalha em cobre para terrar tampa e aro da caixa de passagem |
| 30 | Haste de aterramento 2,4m 5/8" tipo Cooperweld |
| 32 | Caixas de passagem 65x41x80cm |
| 33 | Tampa de ferro fundido com inscrição "Energia" |
| 34 | DPS 20-40kA 275V e caixa de policarbonato para DPS quando aplicável |