COOPERALIANÇA
Energia para o Desenvolvimento

Padrão de Medição Bifásica Subterrânea com Travessia (Içara)

Revisão: 00
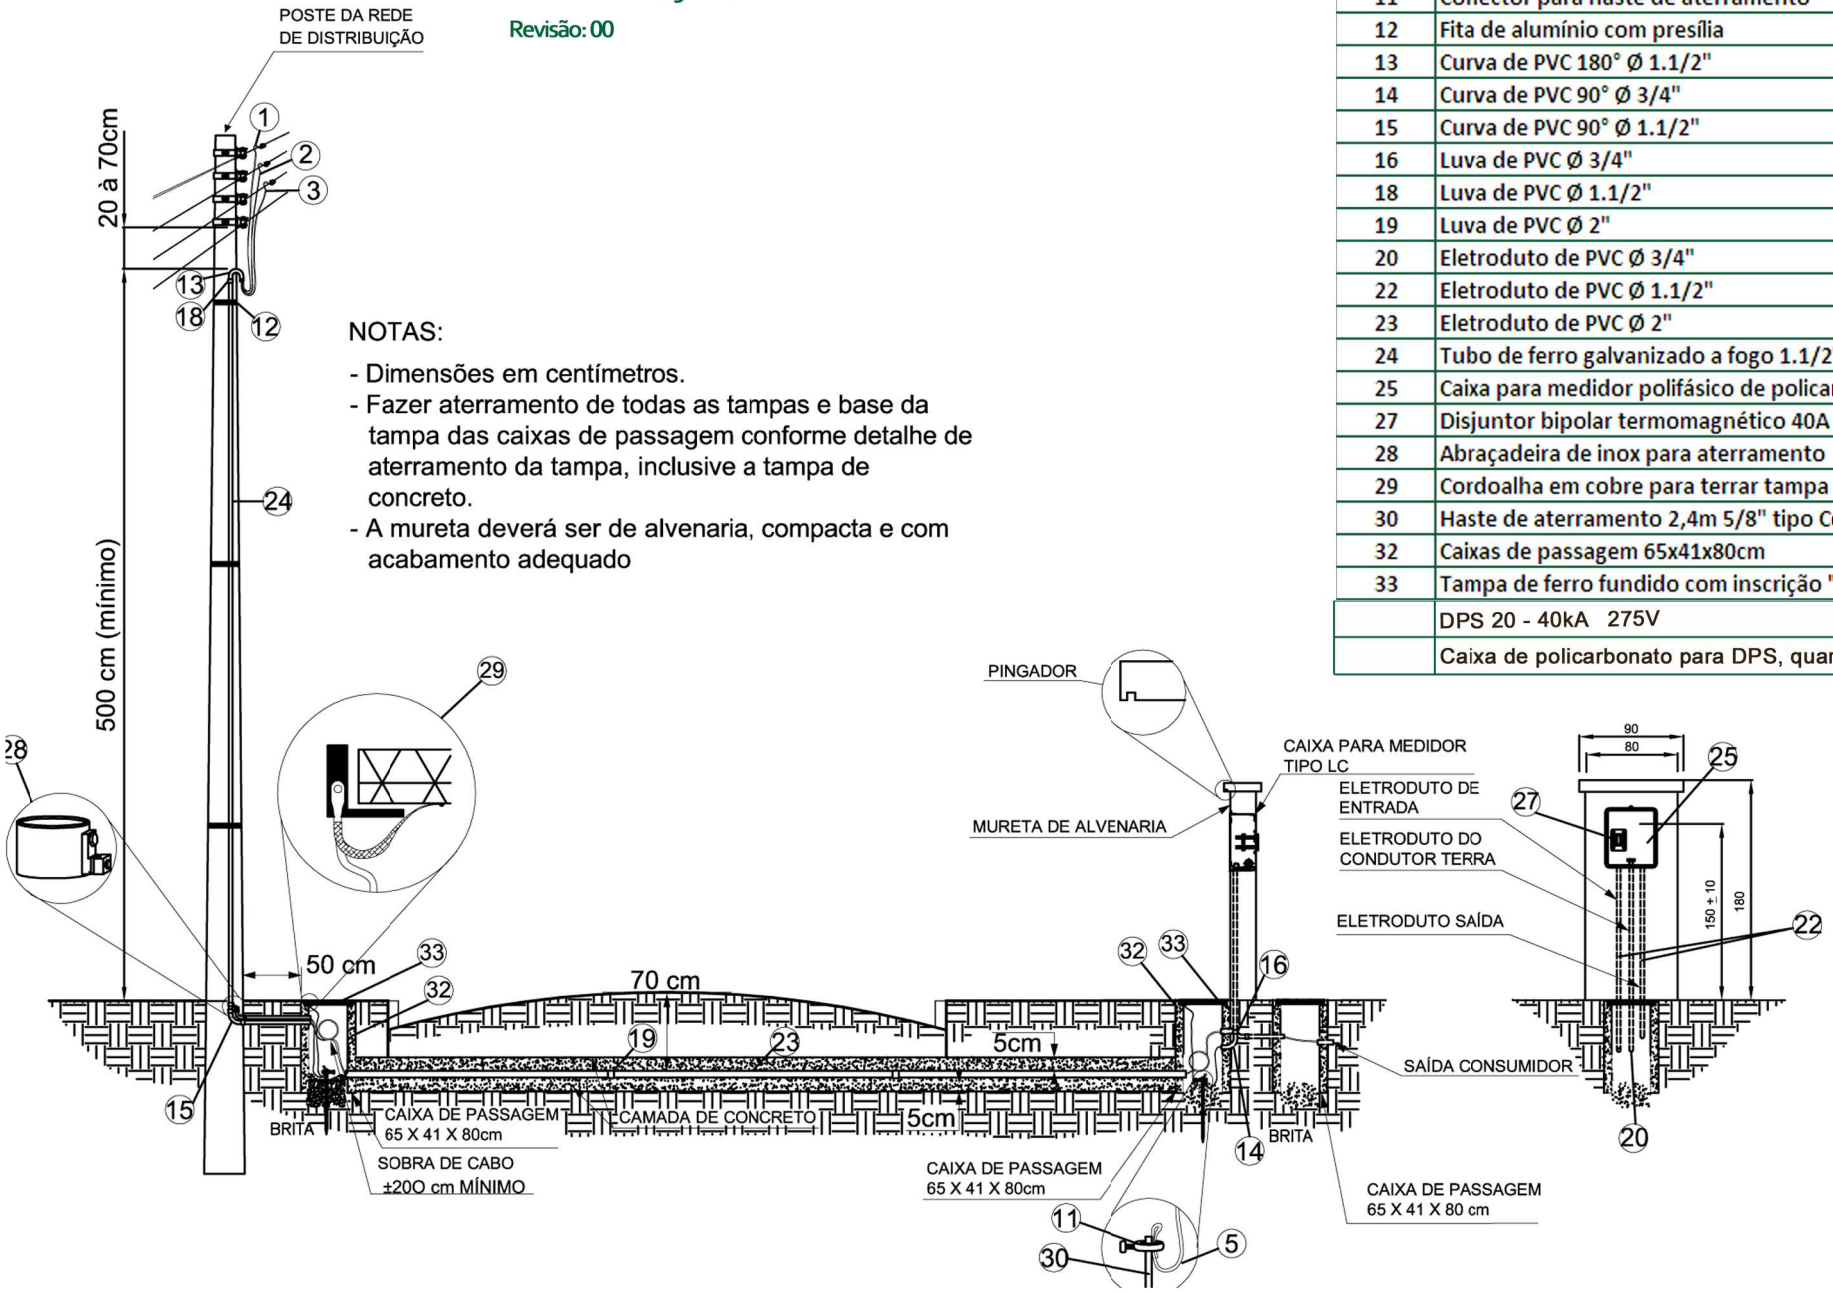
Ref.	Material
1	Cabo sintenax 1kV - 10 mm² - Azul
2	Cabo sintenax 1kV - 10 mm² - Preto
3	Cabo sintenax 1kV - 10 mm² - Cinza
5	Cabo de cobre Nú 10 mm²
11	Conector para haste de aterramento
12	Fita de alumínio com presília
13	Curva de PVC 180° Ø 1.1/2"
14	Curva de PVC 90° Ø 3/4"
15	Curva de PVC 90° Ø 1.1/2"
16	Luva de PVC Ø 3/4"
18	Luva de PVC Ø 1.1/2"
19	Luva de PVC Ø 2"
20	Eletroduto de PVC Ø 3/4"
22	Eletroduto de PVC Ø 1.1/2"
23	Eletroduto de PVC Ø 2"
24	Tubo de ferro galvanizado a fogo 1.1/2"
25	Caixa para medidor polifásico de policarbonato
27	Disjuntor bipolar termomagnético 40A
28	Abraçadeira de inox para aterramento
29	Cordoalha em cobre para terrar tampa e aro da caixa de passagem
30	Haste de aterramento 2,4m 5/8" tipo Cooperweld
32	Caixas de passagem 65x41x80cm
33	Tampa de ferro fundido com inscrição "Energia"
	DPS 20 - 40kA 275V
	Caixa de policarbonato para DPS, quando aplicável